


proj. chodnik – ul. Belna

Ul. Belna

1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY	300.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
RZĘDNA DNA WYKOPU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 31.0m 2.5% 66.0m 4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U Ø400mm SN8 SDR34 e=11,4mm L=305.5m
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

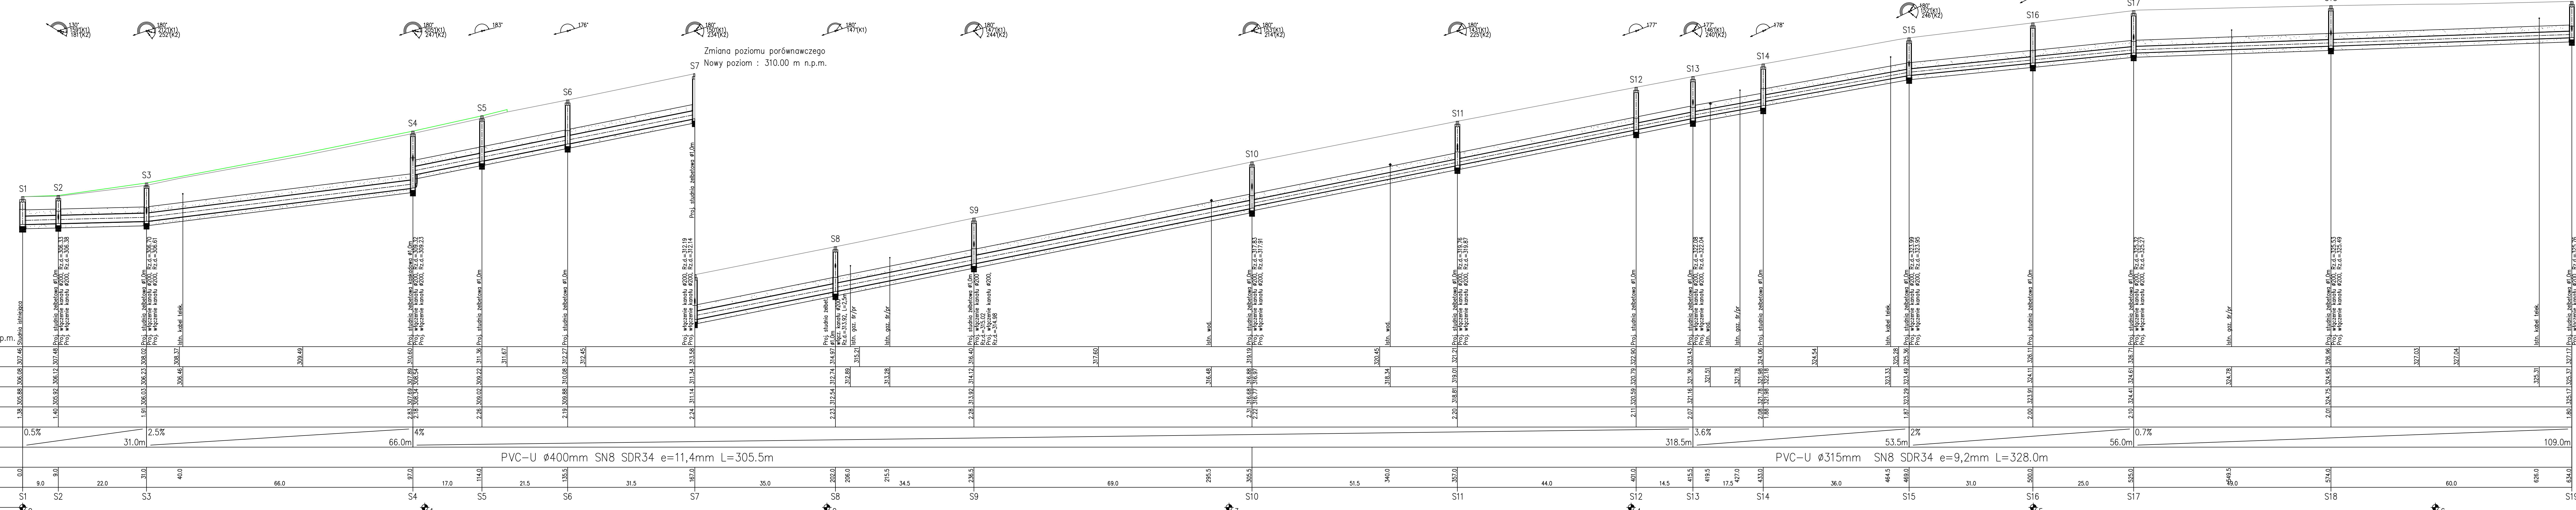

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
- Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
- Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym.

in4san P.F.H.U. "INŻYNIERIA SANITARNA" SP. Z O.O. ul. Świerczowskiego 40 41-100 Ślesianówiec tel. 032 298 40 20 032 298 40 21 032 298 40 22 032 298 40 23 032 298 40 24 032 298 40 25 032 298 40 26 032 298 40 27 032 298 40 28 032 298 40 29 032 298 40 30 032 298 40 31 032 298 40 32 032 298 40 33 032 298 40 34 032 298 40 35 032 298 40 36 032 298 40 37 032 298 40 38 032 298 40 39 032 298 40 40 032 298 40 41 032 298 40 42 032 298 40 43 032 298 40 44 032 298 40 45 032 298 40 46 032 298 40 47 032 298 40 48 032 298 40 49 032 298 40 50 032 298 40 51 032 298 40 52 032 298 40 53 032 298 40 54 032 298 40 55 032 298 40 56 032 298 40 57 032 298 40 58 032 298 40 59 032 298 40 60 032 298 40 61 032 298 40 62 032 298 40 63 032 298 40 64 032 298 40 65 032 298 40 66 032 298 40 67 032 298 40 68 032 298 40 69 032 298 40 70 032 298 40 71 032 298 40 72 032 298 40 73 032 298 40 74 032 298 40 75 032 298 40 76 032 298 40 77 032 298 40 78 032 298 40 79 032 298 40 80 032 298 40 81 032 298 40 82 032 298 40 83 032 298 40 84 032 298 40 85 032 298 40 86 032 298 40 87 032 298 40 88 032 298 40 89 032 298 40 90 032 298 40 91 032 298 40 92 032 298 40 93 032 298 40 94 032 298 40 95 032 298 40 96 032 298 40 97 032 298 40 98 032 298 40 99 032 298 40 100	Investor: Zarząd Dróg Powiatowych w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgrów 50 42-582 Rogoźnik
Projektował: mgr inż. Tomasz BRZENIK upr. nr SLK2375POC08/08	Podpis:
Opracował: mgr inż. Tomasz BRZENIK upr. nr SLK2375POC08/08	Podpis:
Sprawił: mgr inż. Janusz BARTOSZ upr. nr 28101	Podpis:
Investycja: Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Psary - Cześć II. Budowa chodnika i remont drogi powiatowej 4713 S - ul. Belna w Strzyżowicach	Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tytuł rysunku: Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej	
Skala: 1:100/500	Data: 12.2011 r.
Nr decyzji: 23/11-2011	Nr rysunku: 03/KD