


Nr studni	Rzędna terenu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Zagłębienie H [m]
W1	315,50	314,13	1,37
W2	315,30	313,83	1,47
W3	315,30	313,91	1,39
W4	315,75	314,39	1,36
W5	315,70	314,34	1,36
W6	314,20	312,65	1,55

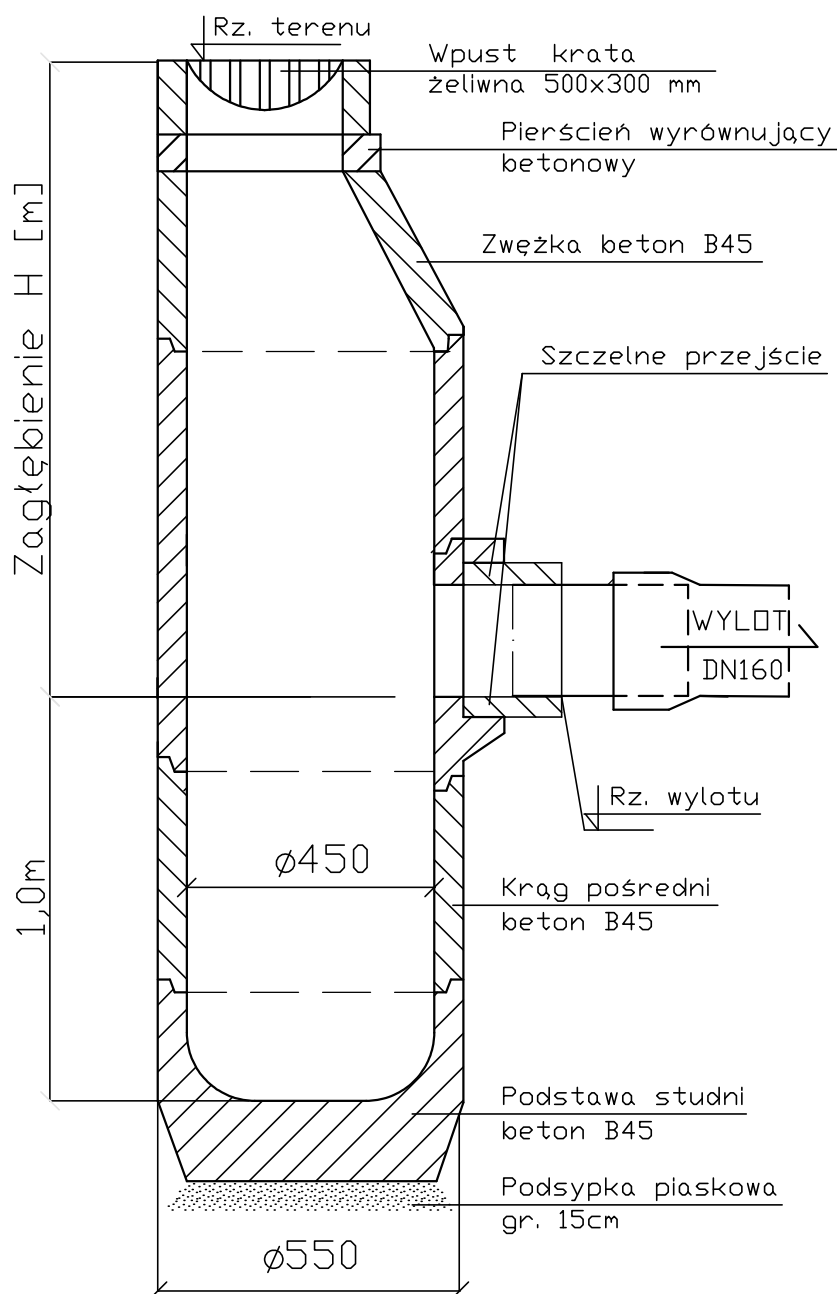

UWAGA: Odcinek wpust – sieć prowadzić ze spadkiem 2%

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor:	Projekt nr:	Data:
Projektował:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08	Zarząd Powiatu Będzińskiego ul. Sączewskiego 6, 42 - 500 Będzin	19 / 2012	05.2012
Sprawdził:	mgr inż. P. Zientz		SLK/1821/ POOS/07	PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ 4768 S UL. KOŚCIELNA W DĄBIU SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO		
Skala:	Stadium:	ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY " PRO - SAN " S.C. ul. Gliwicka 20 41 - 902 Bytom tel/fax: 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52			Rysunek nr:	8
-	PBW					