PAL ø1200 L=9 m – WIDOK Z BOKU

1:25

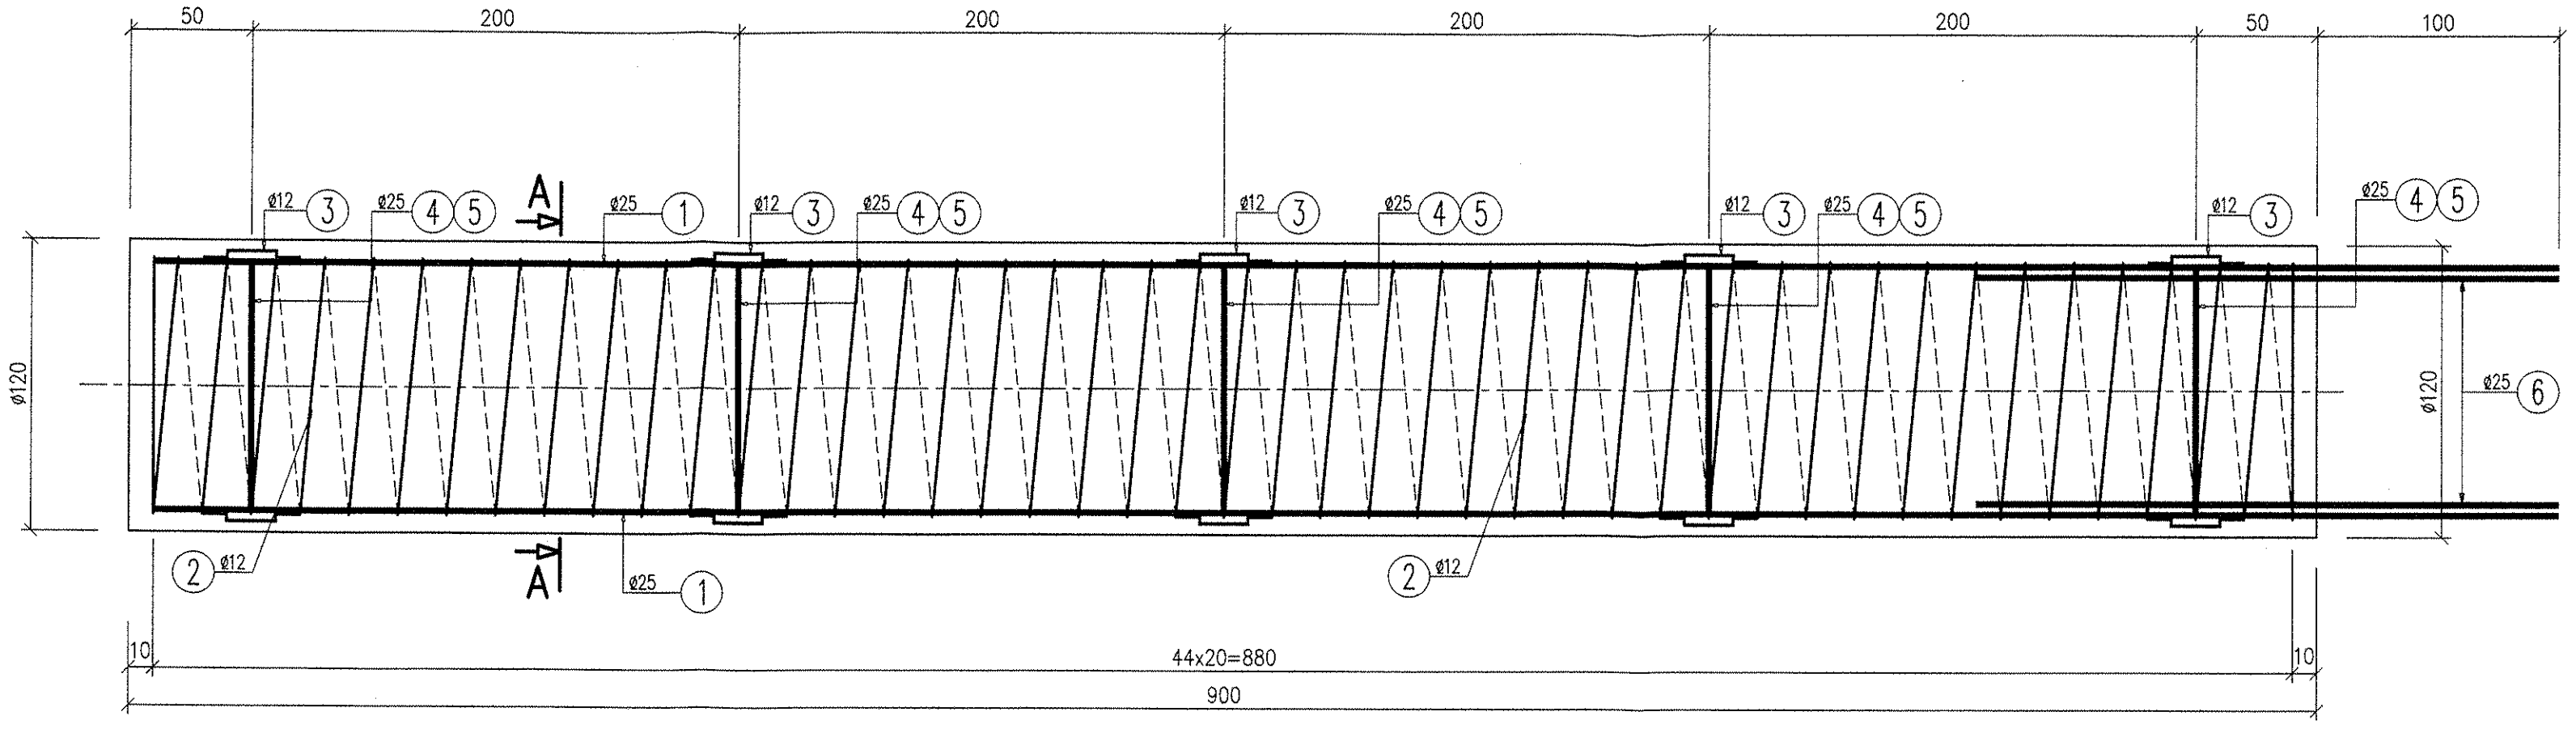

A–A

1:25

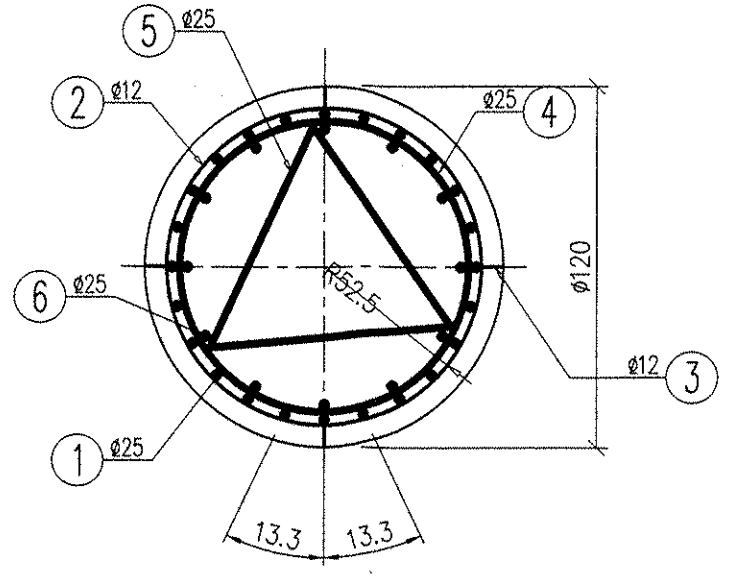

1 24ø25 L=990cm

2 1ø12 L=15410cm

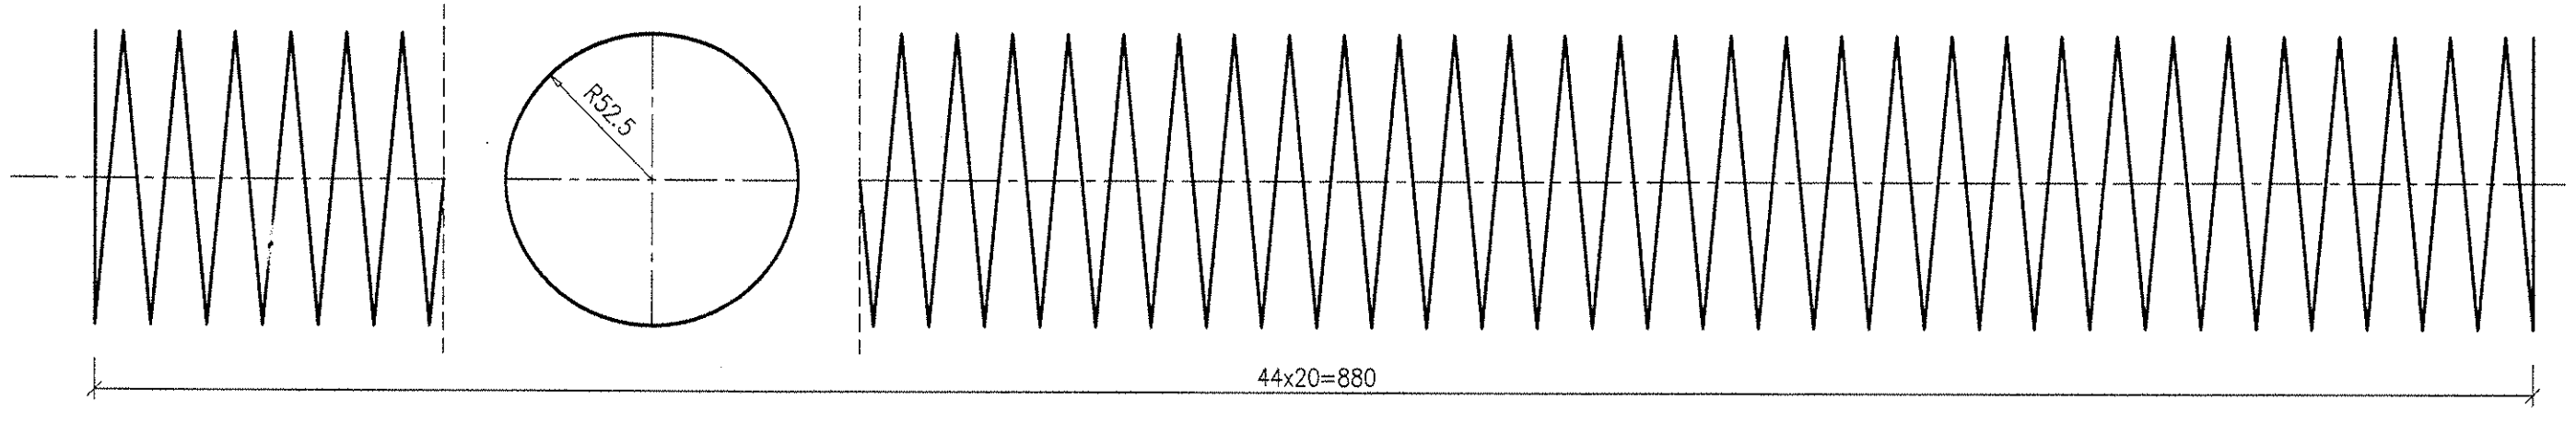

3 20ø12 L=54cm



wkładka dystansowa

4 5ø25 L=303.5cm

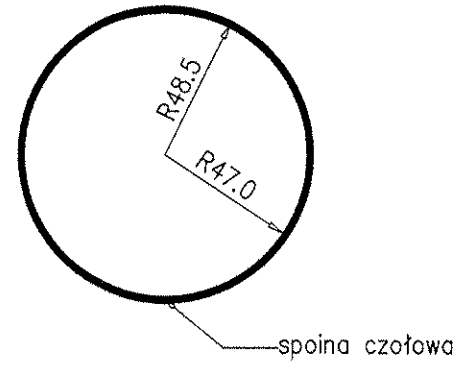

5 5ø25 L=243cm

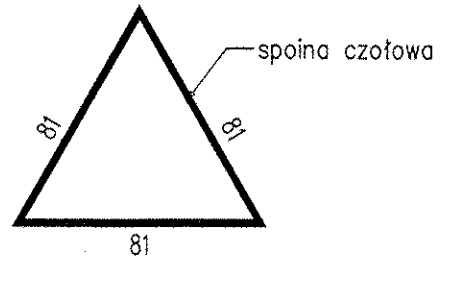

6 12ø25 L=240cm



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m] B500SP ø12	Długość ogólna [m] B500SP ø25	Uwagi
Element:	pal ø1200					
1	ø25	24	990		237.6	
2	ø12	1	15410	154.1		
3	ø12	20	54	10.8		
4	ø25	5	303.5		15.18	
5	ø25	5	243		12.15	
6	ø25	12	240		28.8	
Długość razem			[m]	164.9	293.73	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	3.85	
Masa razem			[kg]	146.4	1130.9	
Masa ogólna			[kg]	1277.3		
Wykonać 16 szt.				16 x 1277.3 = 20437 kg		

Beton: C25/30 (B30) V=16x10,5=168 m3

Stal zbroj.: B500SP G=20437 kg

UWAGI:

1. Wkładki nr 1 i 5 przyspawać do pierścienia nr 4.
2. Wkładki dystansowe nr 3 spawać do pręta nr 1.
3. Pręt nr 6 dot. pali kotwiących podczas próbnego obciążenia.
4. W palach należy zamontować instalację do iniekcji podstawy pali, w celu ewentualnego doprężenia podstawy, w razie stwierdzenia takiej konieczności po wykonanym próbnym obciążeniu pali.

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM BEZ NAZWY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3203 S (UL. ŚWIERCZEWSKIEGO) W SĄCZOWIE

TYTUŁ RYS.: PODPORY
PAL ø1200, L=9 m

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST – WISŁA

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PW	PZD Będzin
FORMAT	DATA / SKALA
	12.2014 / 1:25
PUK	NR RYS.
	P0.1