


Nr studni	Rzędna terenu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Zagłębienie H [m]	Odcinek wpust - sieć [m]
W1	271,80	271,00	0,80	5,0
W2	271,80	271,00	0,80	5,0
W3	271,85	271,10	0,75	6,0
W4	271,75	271,05	0,70	5,5
W5	271,80	279,85	0,95	3,0
W6	271,65	270,85	0,80	5,0
W7	271,80	270,80	1,00	3,0
W8	271,85	270,83	1,02	7,0
W9	271,70	270,73	0,97	2,0
W10	272,05	271,15	0,90	5,5
W11	271,95	271,10	0,85	3,0
W12	272,10	270,92	1,18	5,0
W13	272,10	270,85	1,15	1,0
W14	271,90	271,05	0,85	4,5
W15	271,90	271,00	0,90	1,0

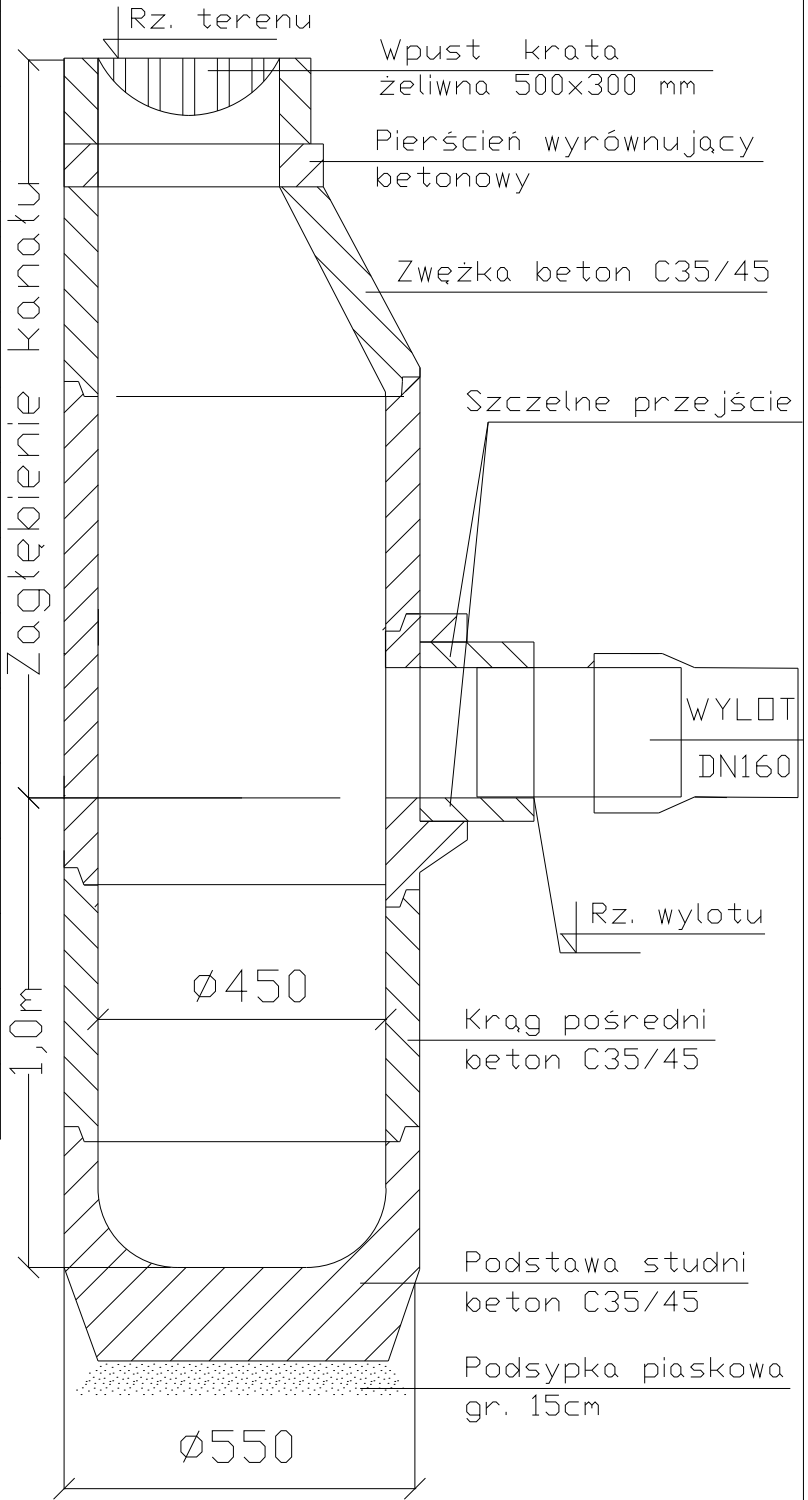

UWAGA: Odcinek wpust - sieć prowadzić ze spadkiem 2%

TECH - BUD ul.Krzemienia 34, 41-936 Bytom			
Temat : Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4718 S- ul.Sosnowa i ul.Dębowa w Preczowie.			
Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.			
Tytuł rysunku : Studzienka Dn 1000	Projektował : mgr inż. Patryk Zientz	Nr upr. : SLK/1821/POSS/07	Podpis :
	Sprawdził :	Nr upr. :	Podpis :
	Data : 12.16r.	Skala : schemat	Faza : P.W.
			Nr rys. : 5